

Husk Ventilation af loftrum


Variable Højde

Højden variere efter tykkelsen på isolering. Se skema på [www.cbidanmark.dk](http://www.cbidanmark.dk)

Udvendig tagbeklædning

Ventilation

ISOCELL Undertag

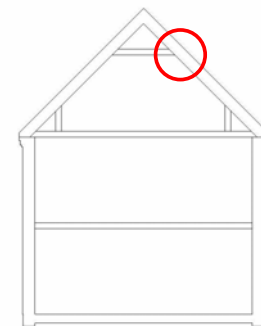

min. 2/3

ISOCELL  
Papirisolering

min. 1/3

min. 2/3

EKSISTERENDE ISOLERING  
OG OPBYGNING

## Diffusionåbne undertage

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1: Omega 330 SK DUO      | sd: 0.21 - > 5° |
| 2: Omega Mono 200 SK DUO | sd: 0.18 - >12° |
| 3: Omega 180             | sd: 0.02 - >15° |
| 4: Omega 120             | sd: 0.02 - >15° |

### Tilbehør til undertagene

- a: Omega Quilly (fugemasse)  
b: PE Sømtæt tape DSK

## Målelinje (Alle mål er i mm) Note:



ISOCELL + Pavatex produkter forhandles hos  
CBI DANMARK



DETALJE TEGNING: Renovering af tag ved hanebånd med undertag

UDFØRT AF: Michael L. Jensen

GODKENDT AF: Josef Putzhammer tekniker hos ISOCELL GmbH

DATO: 17-08-2015

MÅL: 1 : 5

TEGNINGS NR: 1.3

CBI Danmark  
Park Allé 64  
7480 Vildbjerg

T: +45 9712 6500  
M: [mail@cbidanmark.dk](mailto:mail@cbidanmark.dk)  
Cvr: 30 71 28 46  
[www.cbidanmark.dk](http://www.cbidanmark.dk)